



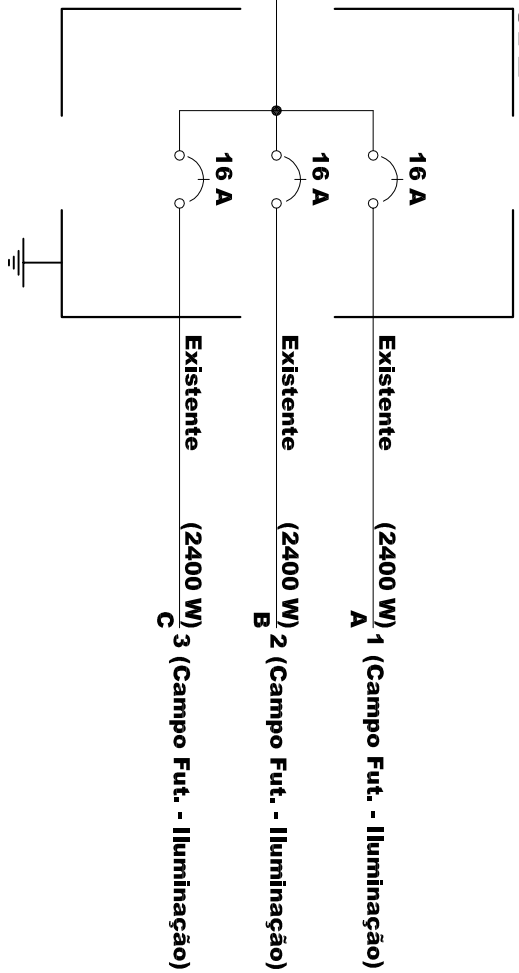

Sem escala

Nº	Circuito	Tipo	Local	Quantidade	Potência (W)	Total	I/A	Disjuntor 3P (A)	Condutor (mm²)
1	Iluminação	TiPo		17	56	982	4,46(836)	10	1,5
2	TiUGs			18	10	180	1,18(118)	10	7,5
3	TiUGs			18	10	180	1,18(118)	10	7,5
4	TiUGs - At Cond		SaÍto	1	1900	1900	8,63(864)	16	2,5
5	TiUGs - At Cond			1	1900	1900	8,63(864)	16	2,5
6	TiUGs - BaÍter			3	2000	6000	27,27(273)	30	6
7	TiUGs		Ventilador/Biblioteca	6	100	600	2,72(273)	10	2,5
8	TiUGs - Clavatura		Vestibulo	6	4000	24000	105,95(95)	25	4
9	TiUGs - Clavatura			1	4600	4600	20,22(202)	25	4
10	TiUGs - Iluminação		Vestibulo/Biblioteca	1	4600	4600	20,22(202)	25	4
11	TiUGs			3	56	168	0,76(763)	10	1,5
12	TiUGs			9	1000	900	4,09(909)	10	2,5
13	TiUGs			3	1000	3000	13,63(864)	16	2,5
14	Iluminação		Corritoa	2	1000	2000	9,09(909)	16	2,5
15	Iluminação		Campo Fut.	6	400	2400	10,90(909)	16(8P)	2,5
16	Moto		Garra	1	400	2400	10,90(909)	16	Existente
17	Iluminação		Emergencia	6	3000	3000	12,05(455)	10	1,5

OBS: Os cabos de alimentação da entrada do CD serão os mesmos já existentes

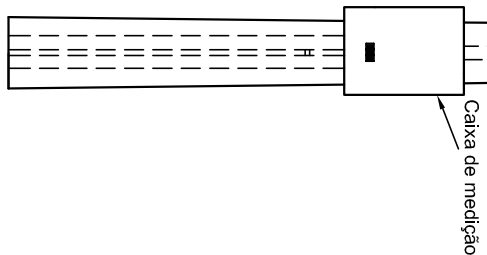

Sem escala

[illegible]