




Tomada de Saída (água fria)		h(cm)
PIA	Pia despejo cozinha	100
VS	Vaso Sanitário c/cx acopl.	30
LV	Lavatório banheiro	60
RG	Registro de Gaveta	180

ISOMÉTRICO SEM ESCALA

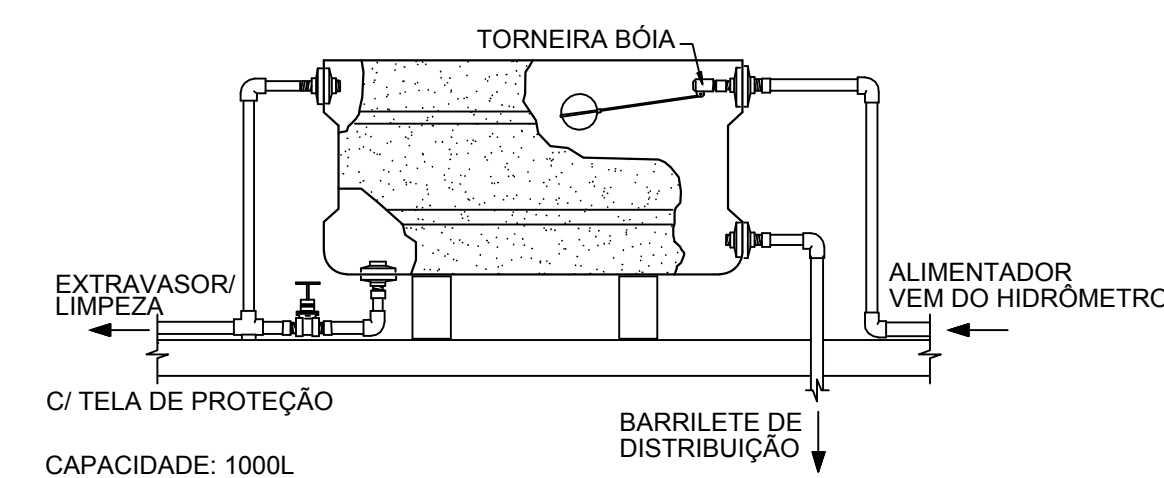

**DET. RESERVATÓRIO DE ÁGUA
SEM ESCALA**

NOTAS:

1. Deverão ser verificadas as localizações das tubulações de água PVC DN 32 e compatibilizado com o projeto atual, devendo caso necessário substituir alguma tubulação.
2. Deverão ser substituídas todas as louças sanitárias.
3. A instalação de água fria existente da cozinha deverá ser verificada, consertada, se necessário, e mantida.
4. A instalação de água fria existente do banheiro do prédio Gestão de Consumo deverá ser verificado, consertado, se necessário, e mantida.

[illegible]