NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX, QUANDO SOLDADOS, DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA COMUSA.
2. NAS EXTREMIDADES LIVRES DOS TUBOS DOS GUARDA-CORPOS E ESCADAS DEVERÁ SER SOLDADA CHAPA DE INOX #2mm PARA FECHAMENTO DOS MESMOS.
3. TODA ÁREA DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA EPDM.
4. NAS TRANSIÇÕES ENTRE TUBOS DE INOX C/ TUBOS DE F°F° OU AÇO, AS FLANGES DEVERÃO SER APARAFUSADAS COM PARAFUSOS DE INOX.
5. TODOS OS PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO SER DE AÇO INOX.
6. DOIS DOS RESERVATÓRIOS DEVEM TER ENTRADA INFERIOR AO INVÉS DE SUPERIOR, POIS SERÃO INSTALADOS EM DUPLAS E DEVEM FUNCIONAR COMO VASOS COMUNICANTES.
7. DEVERÃO SER VERIFICADOS OS POSICIONAMENTOS DAS TUBULAÇÕES DE EXPURGO, EXTRAVASOR E SAÍDA, NA PRANCHA HIDROMECÂNICA.

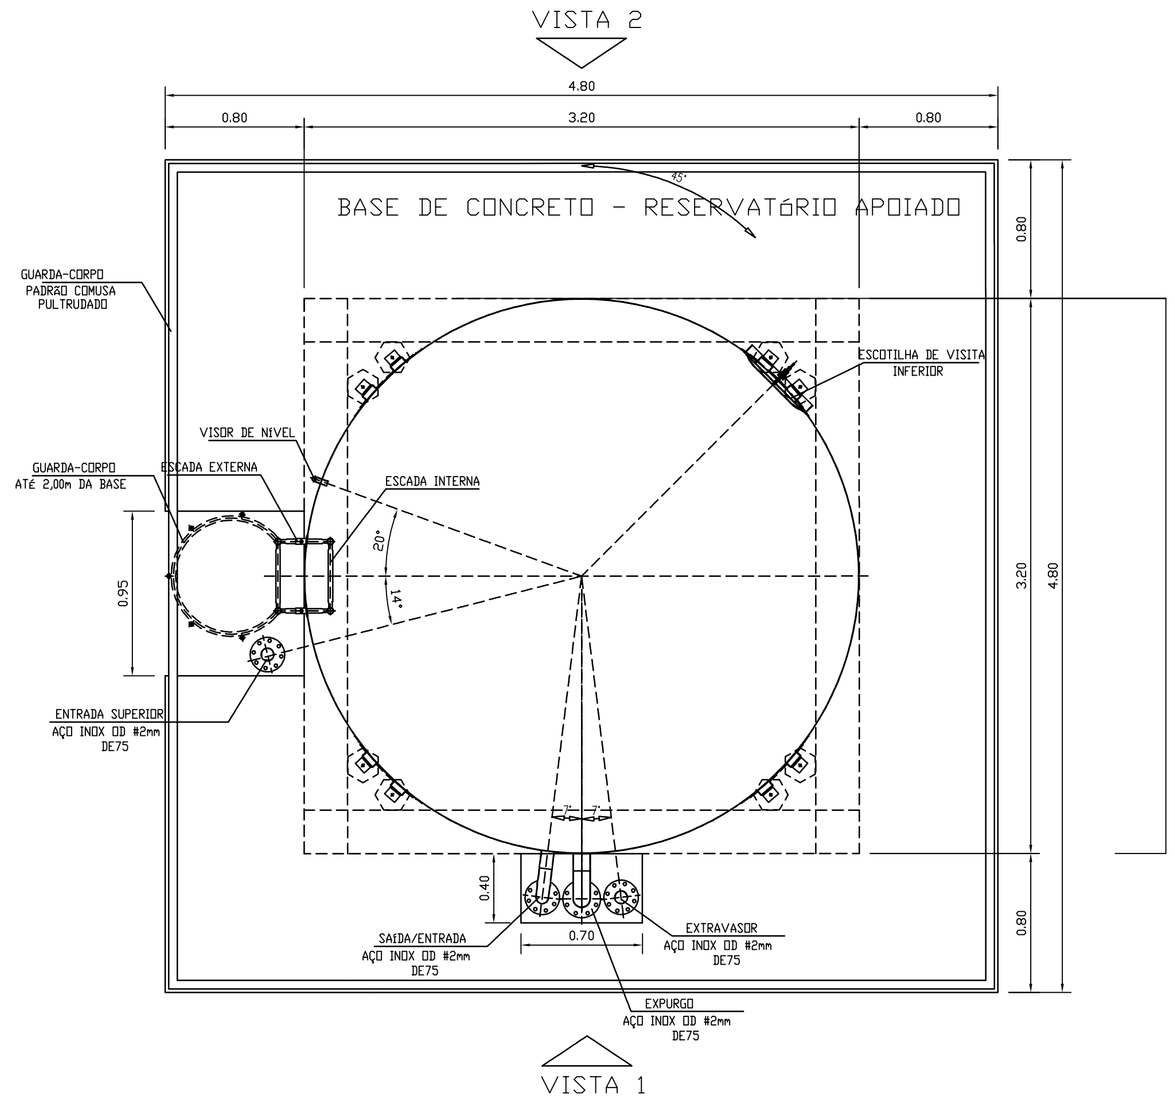

PLANTA DA TUBULAÇÃO NO FUNDO DO RESERVATÓRIO

ESC. 1:25

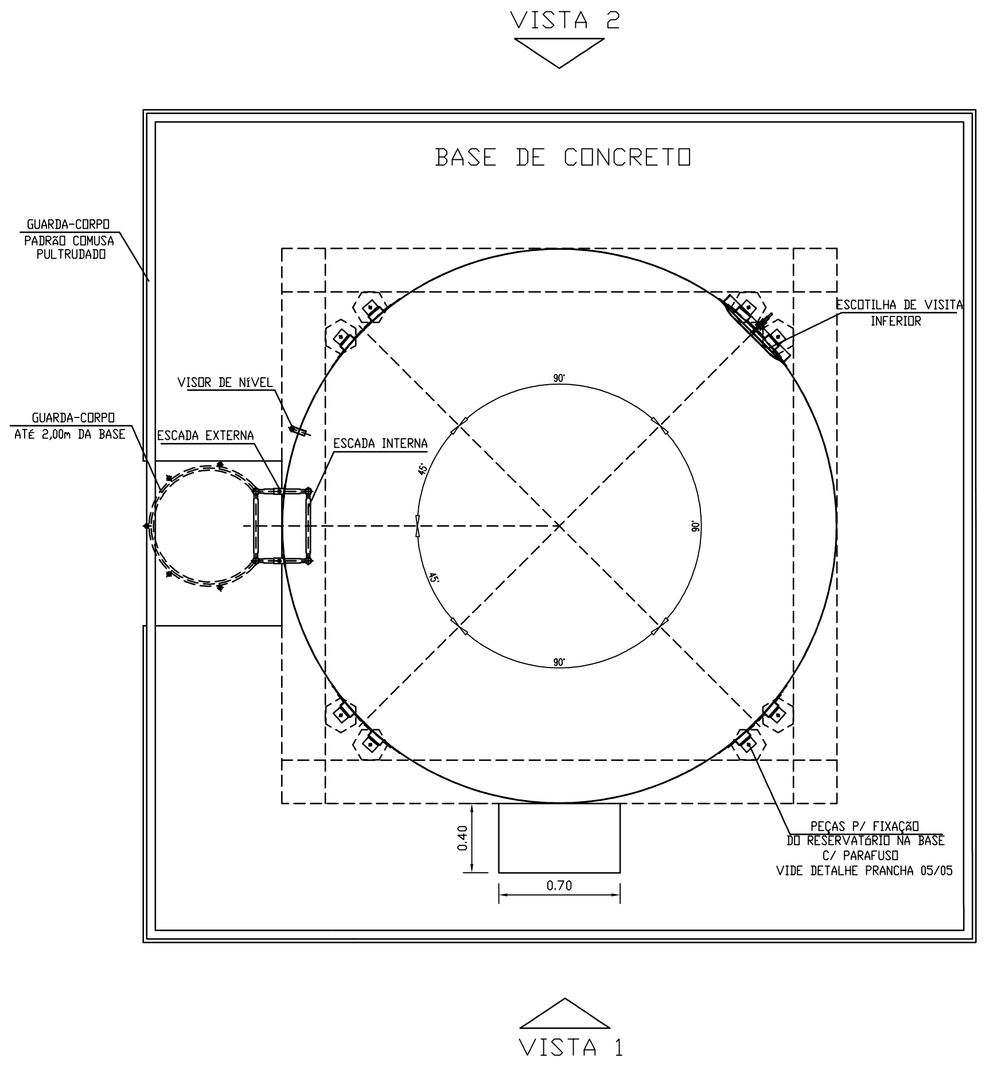

GABARITO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA BASE

ESC. 1:25

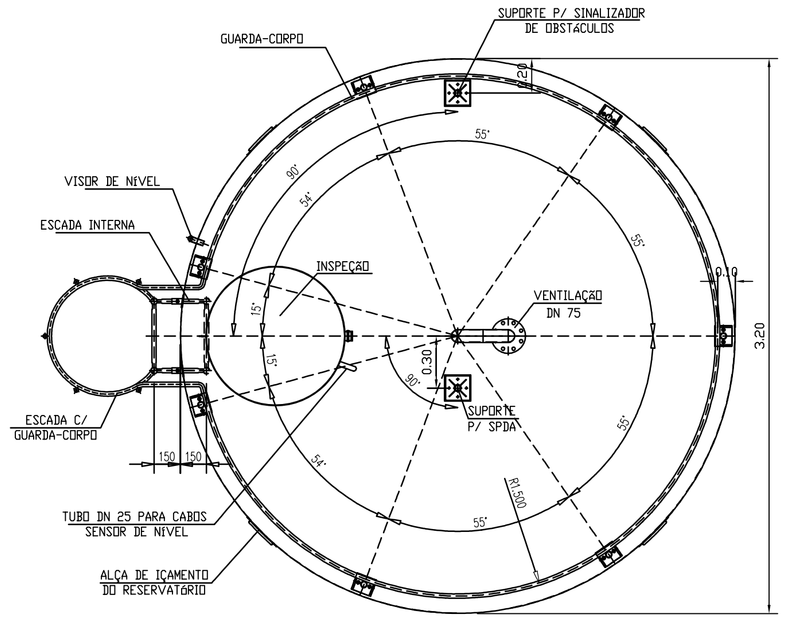

VISTA SUPERIOR
POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO E ALÇAS DE IÇAMENTO

ESC. 1:25

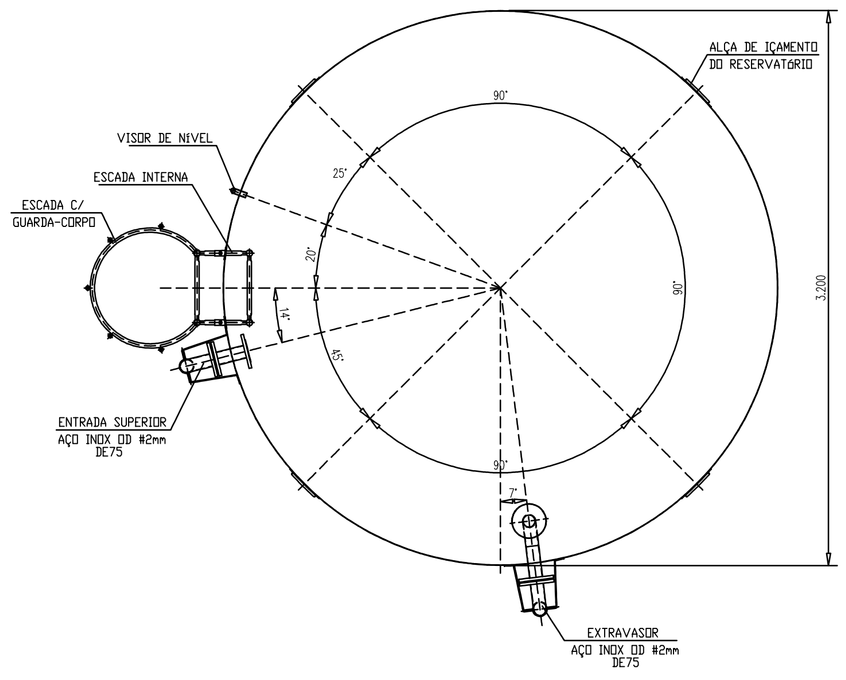

VISTA SUPERIOR
POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO E ALÇAS DE IÇAMENTO

ESC. 1:25

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DESENHO	VERIFICAÇÃO	APROVAÇÃO	DATA

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
COMUSA
FAZ PARTE DA SUA VIDA

Serviços de Água e Esgoto
de Novo Hamburgo – RS
Av. Cel. Travassos, 287
Fone/Fax: (51) 3587-1121

Obra
PROJETO BÁSICO
BOOSTER LOTEAMENTO JARDIM DA FIGUEIRA

Responsável Técnico
Eng. Geovano Klafke Mendes – CREA/RS 204504

Especificação
RESERVATÓRIO EM AÇO INOX – 40m³
VISTAS

Desenho	Escala	Unidade	Nome do arquivo	Data	Prancha
Tanise Melo	INDICADA	metro	XXX-AG-PE-SAA-RES-001-R02.dwg	FEV/20	08