


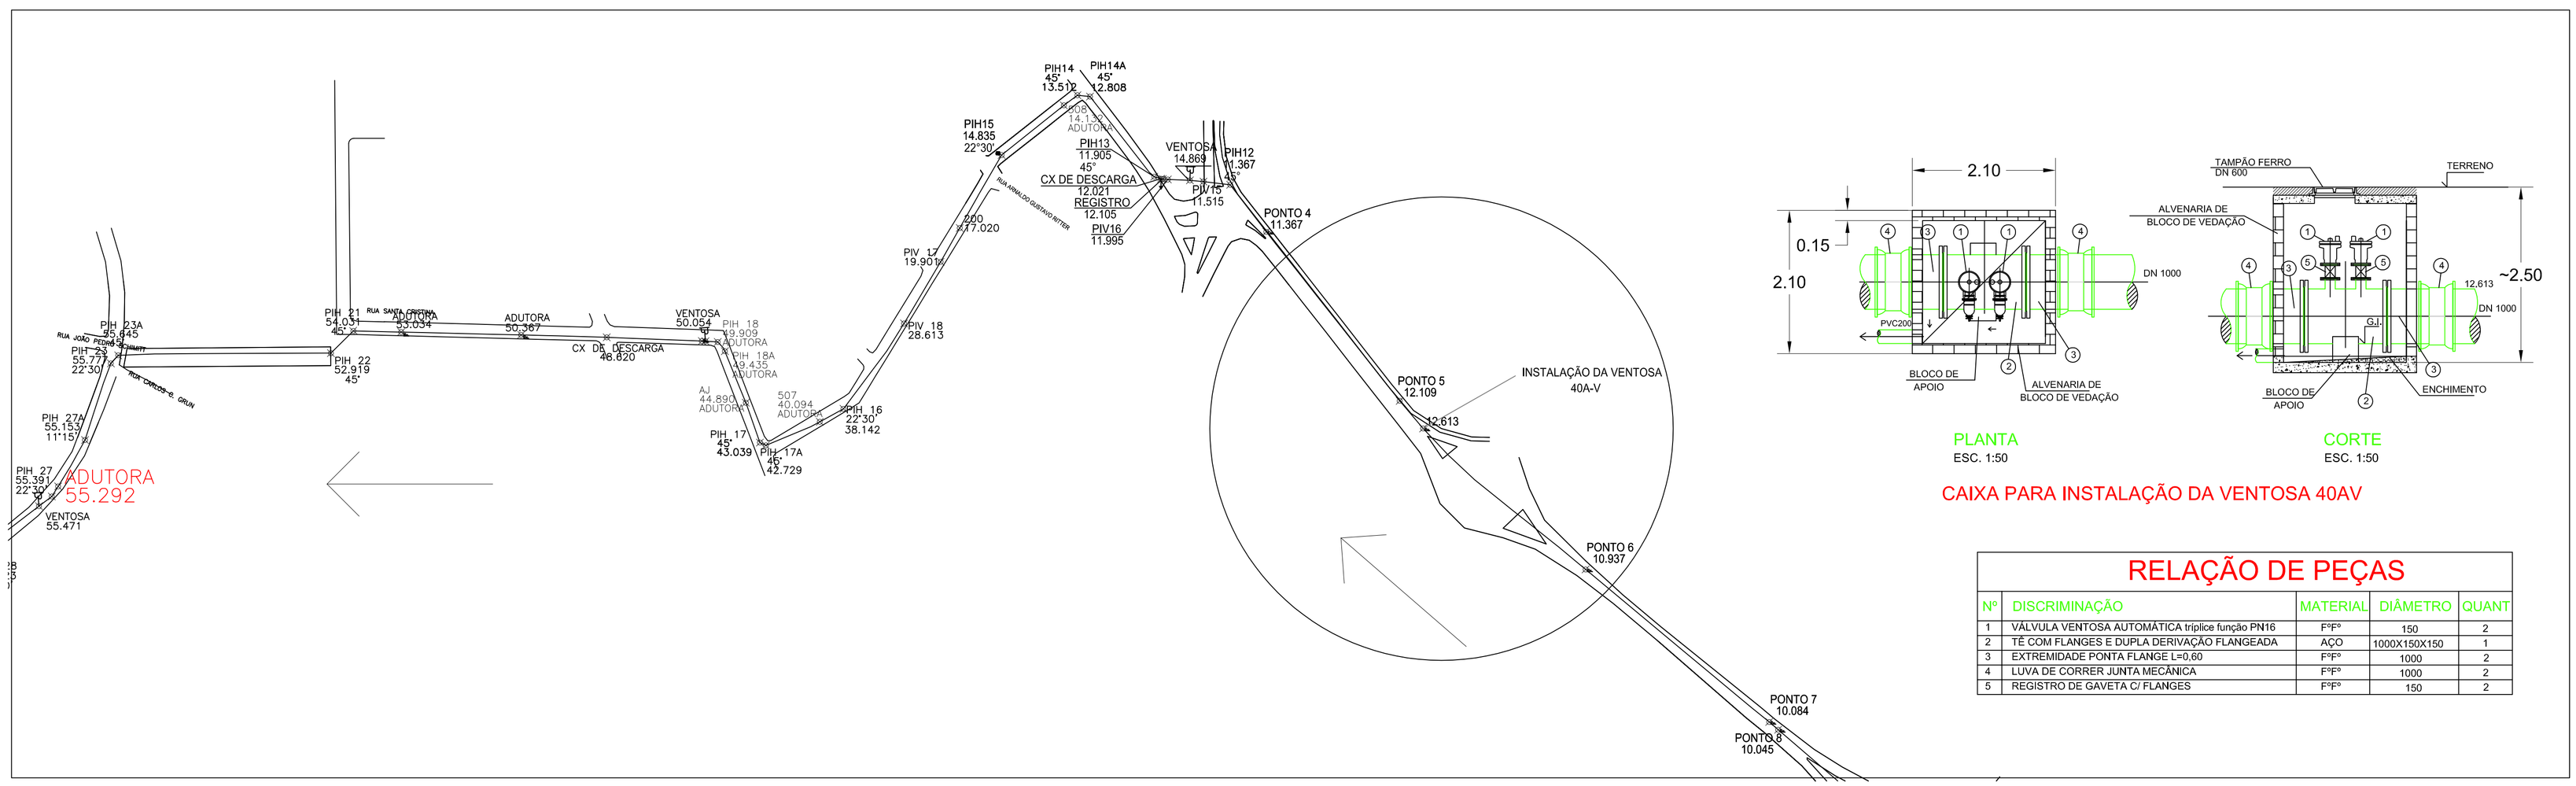


PLANTA
ESC. 1:50

CORTE
ESC. 1:50

CAIXA PARA INSTALAÇÃO DA VENTOSA 40AV

## RELAÇÃO DE PEÇAS

| Nº | DISCRIMINAÇÃO | MATERIAL | DIÂMETRO | QUANT |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁLVULA VENTOSA AUTOMÁTICA tríplice função PN16 | FºFº | 150 | 2 |
| 2 | TÊ COM FLANGES E DUPLA DERIVAÇÃO FLANGEADA | AÇO | 1000X150X150 | 1 |
| 3 | EXTREMIDADE PONTA FLANGE L=0,60 | FºFº | 1000 | 2 |
| 4 | LUVA DE CORRER JUNTA MECÂNICA | FºFº | 1000 | 2 |
| 5 | REGISTRO DE GAVETA C/ FLANGES | FºFº | 150 | 2 |

1 PLANTA - ARTICULAÇÃO A
ESCALA 1:2.000




2 PERFIL REDUZIDO - ARTICULAÇÃO A
ESCALA H=1:2.500 V=1:250

| REVISÃO | DESCRIÇÃO | DESENHO | VERIFICAÇÃO | APROVAÇÃO | DATA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | REVISÃO CONFORME OF. CAIXA - CE1342/2019 - CE1317/2019 e CE2202/2020 | IRUPE/DAMINE | IRUPE/DAMINE | COMUSA | 30/03/2021 |

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVO HAMBURGO
COMUSA
FAZ PARTE DA SUA VIDA

Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo – RS
Av. Cel. Travassos, 287
Fone/Fax: (51) 3587-1121

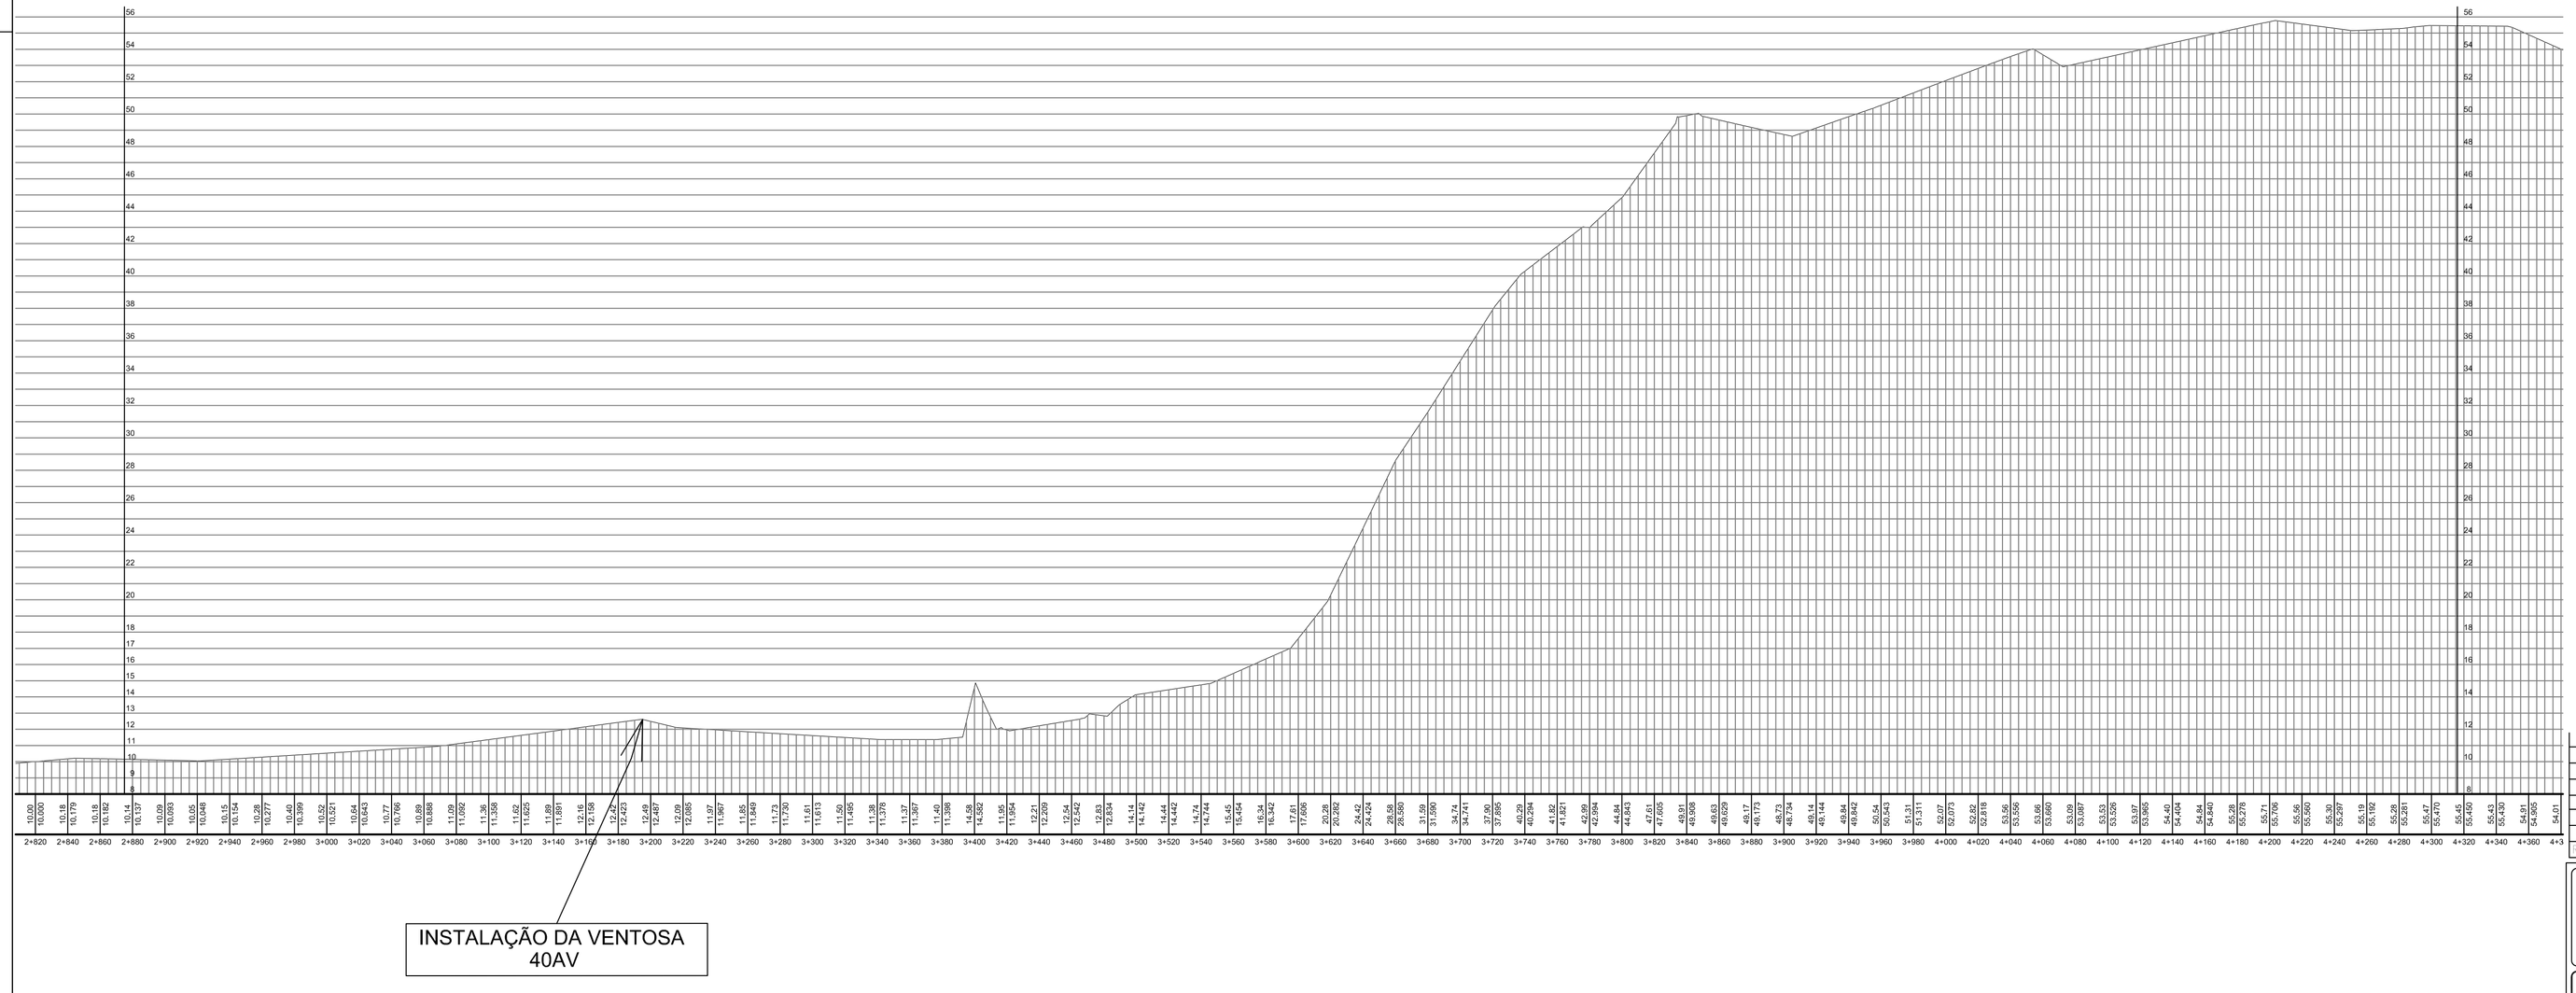HIDRÁULICA ENGENHARIA LTDA.

Obra:
SISTEMA DE RECALQUE E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DE NOVO HAMBURGO – RS

Responsável Técnico:
Eng. Civil Hélio Fernandes – CREA/SC 012790-6

Especificação:
REMANESCENTE DA ADUTORA
IDENTIFIÇÃO E INFORMAÇÕES DO TRECHO
INSTALAÇÃO DA CAIXA DA VENTOSA

| Desenho | Escala | Unidade | Nome do arquivo | Data | Prancha |
|---|---|---|---|---|---|
| Hidr. Engenharia Ltda | Indicada | Metro | 003-AG-PE-SAA-PH-CN6a017-R01.dwg | JUL/17 | 17/18 |