

INSTRUÇÕES PARA PADRONIZAÇÃO
DE NICHOS SEM ACESSO PARA
HIDRÔMETROS TIPO "C", "D" e "E"
(CONSUMOS ENTRE 451m³ E 3.000m³ MENSAIS)


Sr.(a) usuário(a), leia com atenção as instruções abaixo:

- O quadro/cavelete somente será colocado pela COMUSA se o nicho estiver concluído. A ligação com a rede interna é de responsabilidade do usuário;
- O nicho deverá ser construído junto ao alinhamento frontal do terreno, embutido na parede ou muro, ou encaixado na grade ou tela frontal, sem que esta fique na frente do mesmo;
- O nicho deverá ser construído ou comprado pré-moldado pronto, sendo custeado pelo usuário ou proprietário do imóvel;
- Para dificultar a depredação por terceiros, pode ser instalada pelo usuário grade metálica de tal forma que permita de forma fácil a leitura no hidrômetro e o acesso à manutenção do quadro pela COMUSA;
- A grade frontal deverá ser em forma de portinhola com cadeado padrão, para permitir o acesso para manutenção pela COMUSA em toda a área frontal;
- O quadro de água (cavelete) e o hidrômetro são fornecidos e instalados pela COMUSA;
- No entanto, a guarda e conservação do hidrômetro são de inteira responsabilidade do usuário.




IMPORTANTE:

- **SOMENTE A COMUSA PODE EXECUTAR A MUDANÇA DA POSIÇÃO DO CAVALETE, não sendo permitido o usuário fazer qualquer alteração no mesmo;**
 - Se a nova posição do cavelete for estabelecida a mais de 1 metro da entrada do ramal de água existente na frente do terreno, serão acrescentados custos adicionais de ligação nova;
 - Não obstruir o acesso ao cavelete e ao hidrômetro, sob pena de multa;
 - Nicho apoiado no solo;
- O USUÁRIO NÃO DEVE CONCRETAR A BASE onde o quadro será instalado.**

VISTA FRONTAL DO NICHU

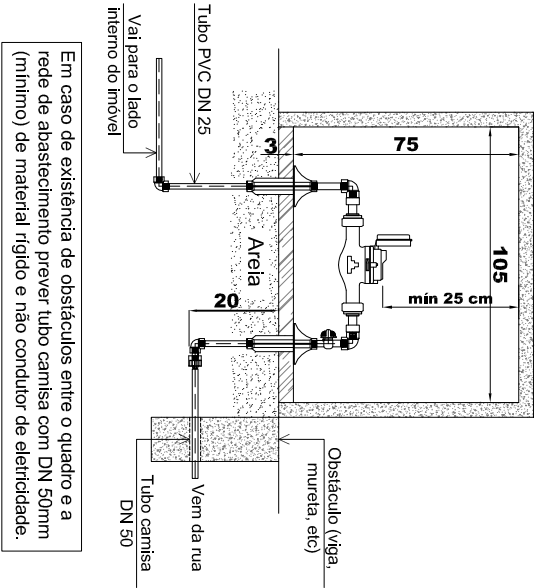

VISTA LATERAL DO NICHU

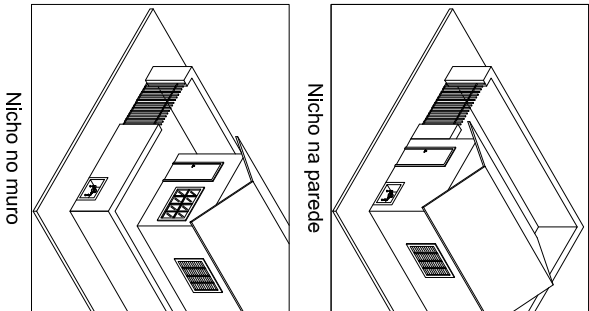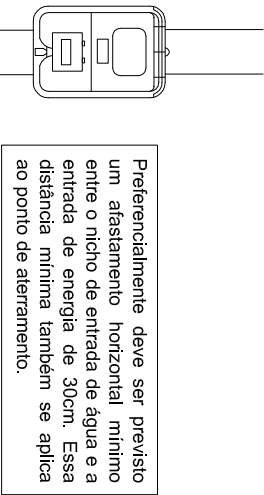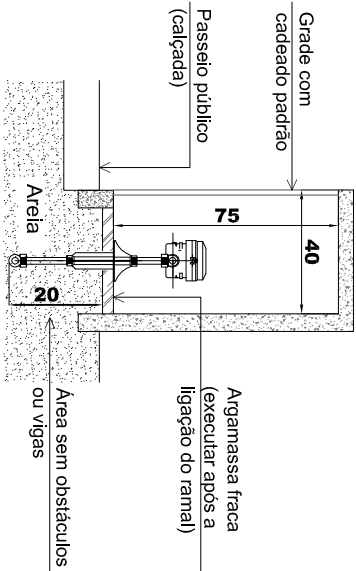

DIMENSÕES INTERNAS DO NICHU	
Comprimento	105 cm
Altura Mínima	75 cm
Profundidade	40 cm

